
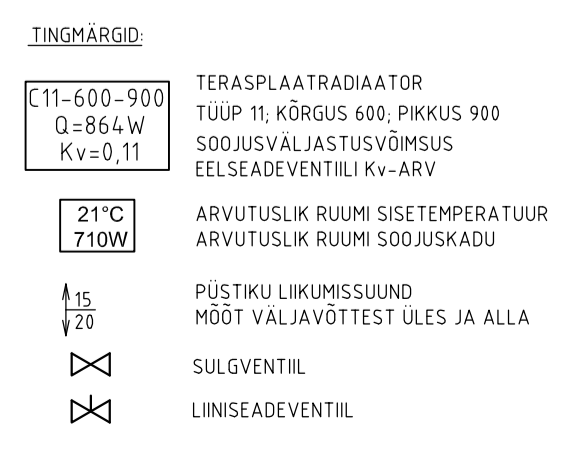


- MÄRKUSED:**
- JONISTEL ESITATUD LAINSEADEVENTILIDE MÕDDUD ON VASTAVALT OVENTROP HYDROCONTROL VENTILIDELE. EELSEADEVENTILIDE MÕDDUD ON VASTAVALT OVENTROP AV9 VENTILIDELE. JUHUL KUI VENTILID ASENDATAKSE TEISE TOOTJA VENTILIDEGA VÕI MUDELITEGA, TULEB VALIDA VENTILID SEADEASENDIGA VÕIMALIKULT KESKELE, JONISTEL ESITATUD KV-ARVUDEGA!
  - KÜTTETORUSTIK PAIGALDADA TERASPRESSTORUDEST.
  - KÕRGETAVATES RUUMIDES OLEVAD ÜHENDUSTORUSTIKKE EI ISOLEERITA.
  - KÜTTE MAGISTRAALTORUSTIKUD ISOLEERIDA KÜTTETA RUUMIDES VASTAVALT SEERIA 25 JA KÜTTEGA RUUMIDES VASTAVALT SEERIA 23
  - OLDKASUTATAVATES RUUMIDES NAGU NÄITEKS JÕUSAAL, LAUATENNISISAAL JNE KATTA TORUSTATSIOON PEALT LISAKS PVC KATTEGA. ISOLATSIOON EI PEA KATMA RUUMIDES NAGU NÄITEKS SOOJUSSÜLM, TEHNILINE TUNNEL JNE.
  - KASUTADA ÄRA OLEMASOLEVAID PÜSTIKUTE ASUKOHTASID. VAJADUSEL TEHA LÄBIVIGUD SUUREMAKS.
  - KÕIK KASUTUSETA JÄÄVAD LÄBIVIIGUAVAD TULEB SULGEDA. VAJADUSEL TULEB TEHA SULGEMINE TULETÖKKEVAHJU - JA/VÕI - SEGUIGA!
  - KÕRDE EEMALDATAVATE KÜTTEKEHADE TAGUSED PINNAD TULEB VIIMISTLEDA ENNE UUE KÜTTEKHA PAIGANDAMIST. VIMMISTLUSE VARIVITON - VALGE.
  - KÜTTEKHAHD VARUSTADA ÕHUTEMPERAATUURI REGULEERIMISEKS TERMOSTAATPEADEGA.
  - TERMOSTAATIDE SEADEVAHEKIKUD PIRATA OLDKASUTATAVATES RUUMIDES u - 10..22°C VAHEMIKKU KLASSIDES, KABINETTIDES JNE EI OLE PIIRIMINE OLULINE.

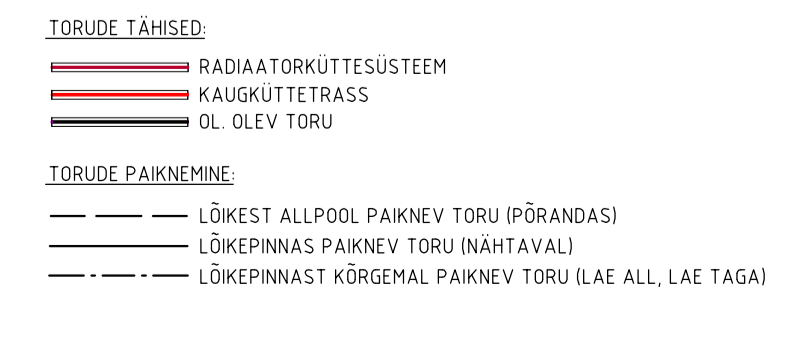

<b>Maatriks Projekt</b>		Tellijä: Tartu Linnavalitsus	Tee nr: 18013K
Maatriks Projekt OÜ info@maatriksprojekt.ee MTR reg nr: EEP001727, EEO002050, EPE000536		Objekt: Ilmatsalu Põhikool Kooli tee 5, Ilmatsalu, Tartumaa	Stadium: PP Eriala: K Joonise number: K 01
Joonise nimetus: Keldrikorruse küte, fragment 1		Mõõtkaava: 1:100	Kuupäev: 15.10.2018
Projektiteeris: Martin-Tanel Tandre		Vastustav spetsialist: Taavi Lepp	