


- Tingmärgid asendiplaanil:
- Projekteeritud 0,4 kV kaablitrass
 - Olemasolev 0,4 kV õhuliin
 - Olemasolev 0,4 kV kaablitrass
 - Olemasolev vee trass
 - Olemasolev kanalisatsioonitrass
 - Olemasolev sidetrass
 - Katastriüksuse piir
 - Projekteeritud metallmast
 - Projekteeritud tänavavalgusti, valgusti võimsus 50W, valgustuspunkt kõrgus 8m, konsool 1m
 - Kinnisel meetodil paigalduse kaevis
 - Projekteeritud kaitsetoru
 - Projekteeritud maandus
 - Murukatte taastamine

Lisatellimuse ala piir

Projekteeritud ARLC 4x25+Cu2,5 rohelises kaitsetorus L=2+46+2m

Paigaldada 8m metallmast

Jüri Metsik
 Kuupäev: 25.11.2019
 Allkiri:

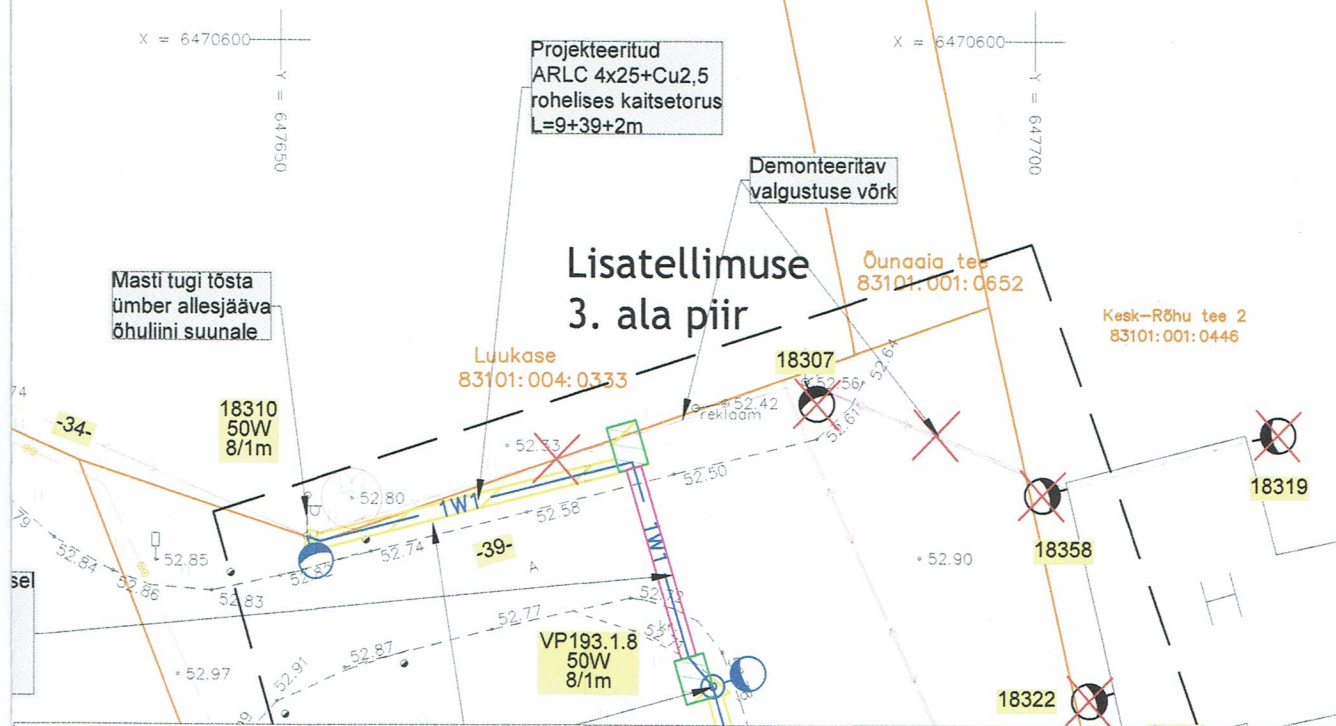

Masti tugi tõsta ümber allesjääva õhuliini suunale

Projekteeritud ARLC 4x25+Cu2,5 rohelises kaitsetorus L=9+39+2m

Demonteeritav valgustuse võrk

Lisatellimuse 3. ala piir

Õunaaja tee 83101:001:0652

Kesk-Rõhu tee 2 83101:001:0446

Luuakse 83101:004:0333

18310 50W 8/1m

18307

18319

18358

18322

VP193.1.8 50W 8/1m

Tellija: Tartu Linnavalitsus		Address: Männikäbi 11-2, Ülenurme Tartumaa, 61714	Kuupäev: 22.10.2
Töö nimetus: Rõhu tänavavalgustuse renoveerimine Rõhu küla, Tartu linn, Tartu maakond. Põhiprojekt.		MTR: TEL002388	Töö nr: 18-18
Joonise nimetus: Asendiplaani osa		Reg nr: 12688881	Joon nr: -
		Telefon: +372 5534119	Mõõtkava: 1:500
		e-mail: jaanus@stromtec.ee	
		Projekteeris: Tarmo Tiits 55699792	
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja	