


INSOLATSIOONIANALÜÜS

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Analüüsitud punkt | A |
| Maapinna kõrgus | 57.50 m |
| Aknalaua kõrgus | 59.00 m |
| Insolatsioon enne | 7:50 (9:50 - 17:45) |
| Insolatsioon pärast | 6:35 (9:50 - 16:30) |
| Insolatsiooni aja vähenemine | 1:15 |

Kokkuvõte
Punktis 1. väheneb insolatsiooniaeg 1h15min.
Uue situatsiooni insolatsiooniaeg on 6h35min.
Lahendus vastab kehtivatele nõuetele.

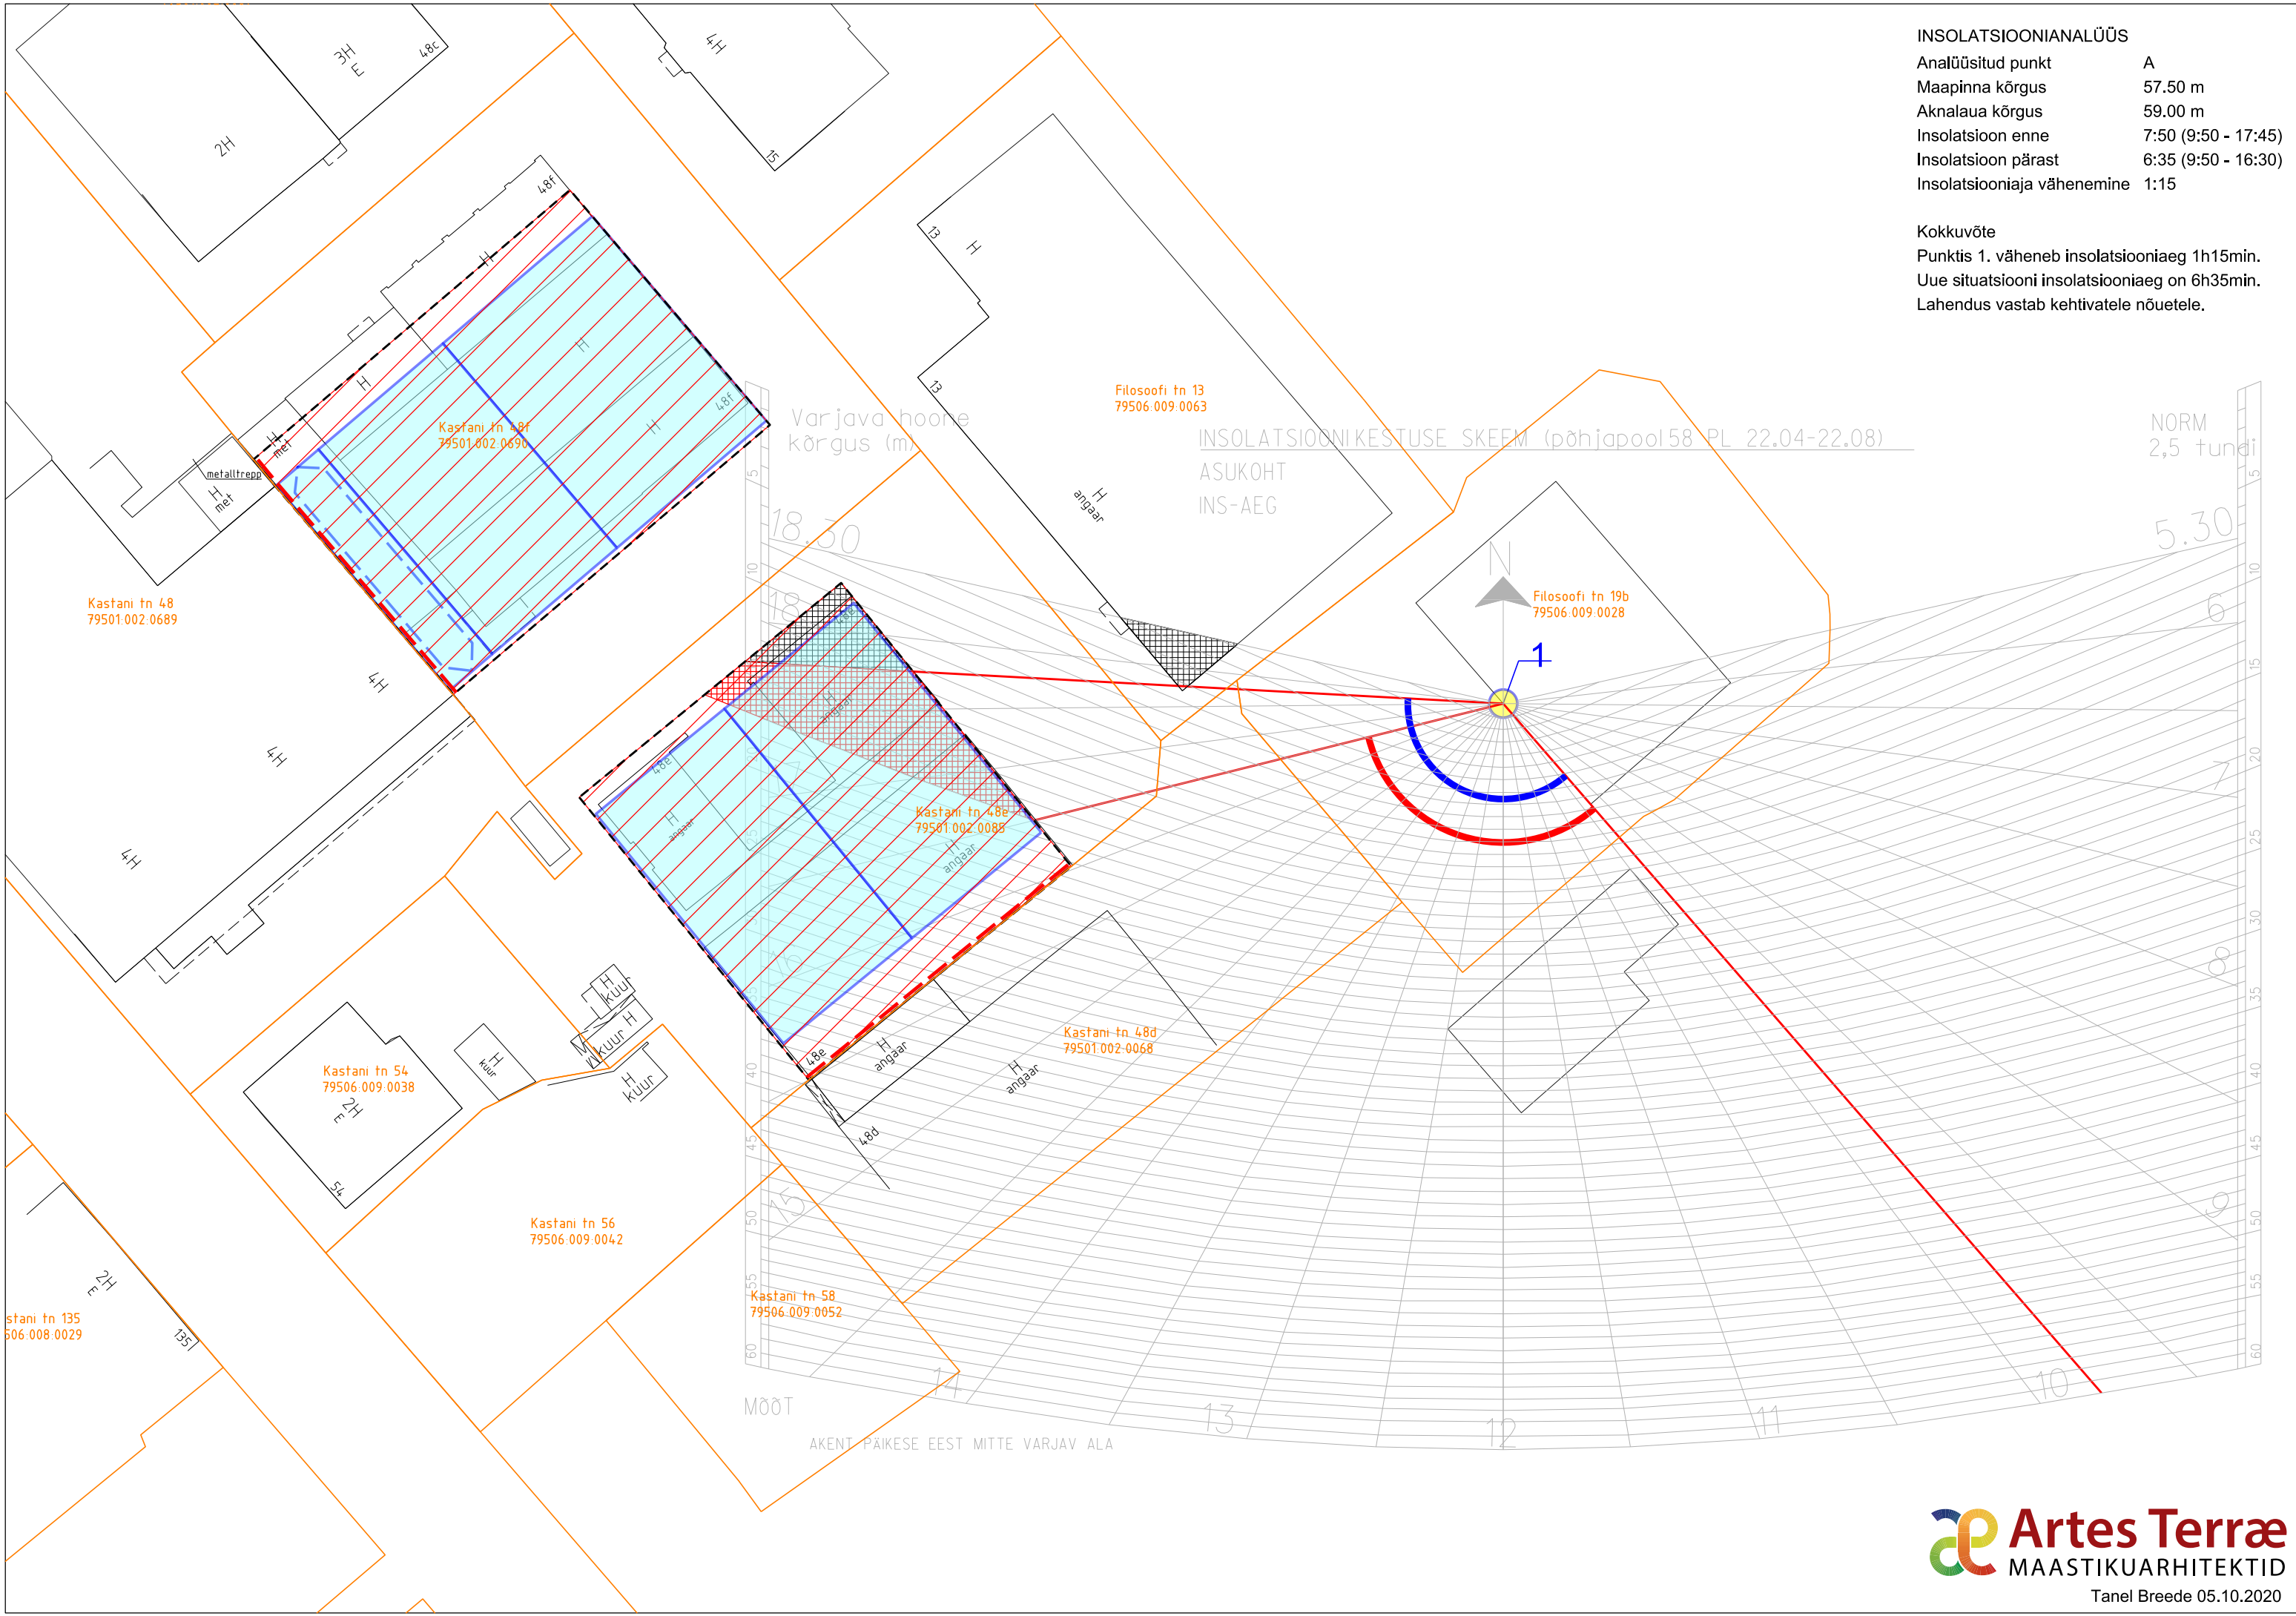

INSOLATSIOONIKESTUSE SKHEEM (põhjapool 58 PL 22.04-22.08)
ASUKOHT
INS-AEG

NORM
2,5 tundi