


MAASOOJUSE KASUTAMINE

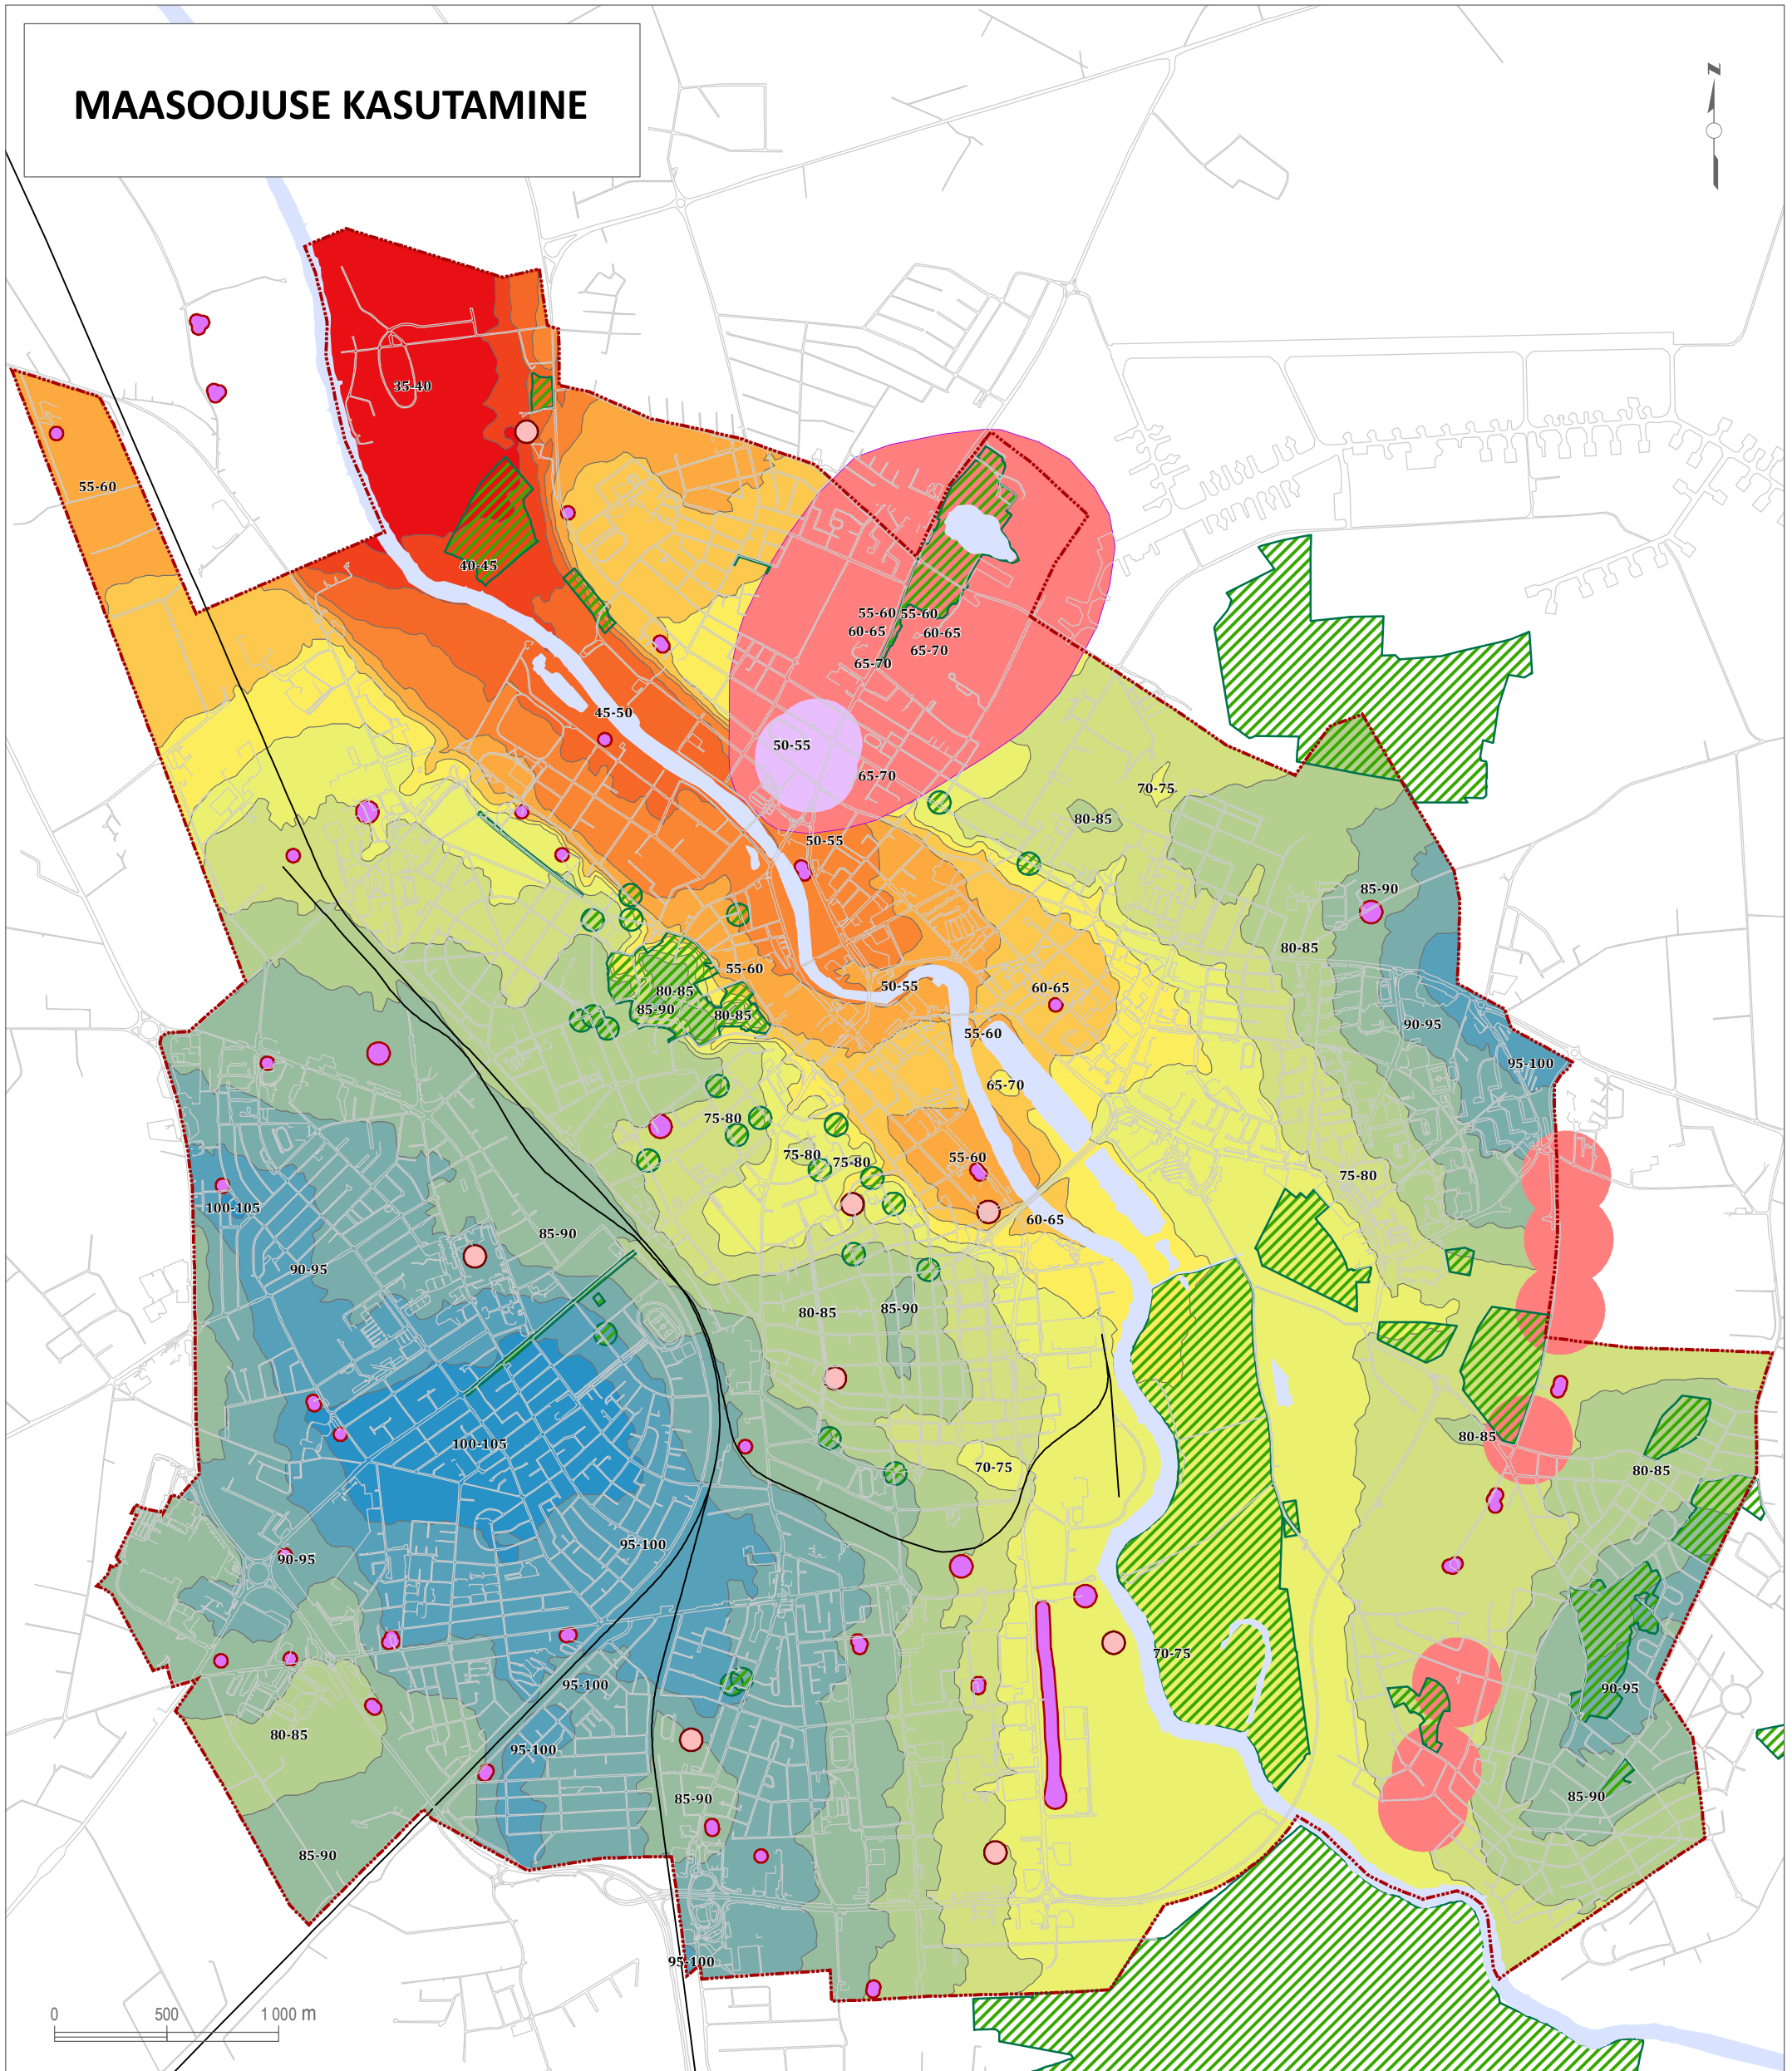

Leppemärgid

- - - - linnapiir
- Looduskaitsealadest tulenevalt kooskõlastusnõudega alad
- Kesk Devoni kaitsmata veekihhi 200 m ohutusalad
- Meltsiveski veehaarde kaitseks arvatud III sihtkaitsevöönd
- Täpsustamist vajavate puurkaevude 50 m sanitaarkaitsealad
- 30-50 m sanitaarkaitsealad kõikide kihtide kaevudele

Soojuspuuraukude lubatavad sügavused maapinnast

	35-40 m		60-65 m		85-90 m
	40-45 m		65-70 m		90-95 m
	45-50 m		70-75 m		95-100 m
	50-55 m		75-80 m		100-105 m
	55-60 m		80-85 m		

TARTU LINNA ÜLDPLANEERING



Pealkiri:
Maasoojuse kasutamine

Koostaja:
Tartu Linnavalitsus LPMKO

Kuupäev:
6.01.2017

Joonise nr.: 15

Mõõtkava: 1:28 000