


MAASOOJUSE KASUTAMINE

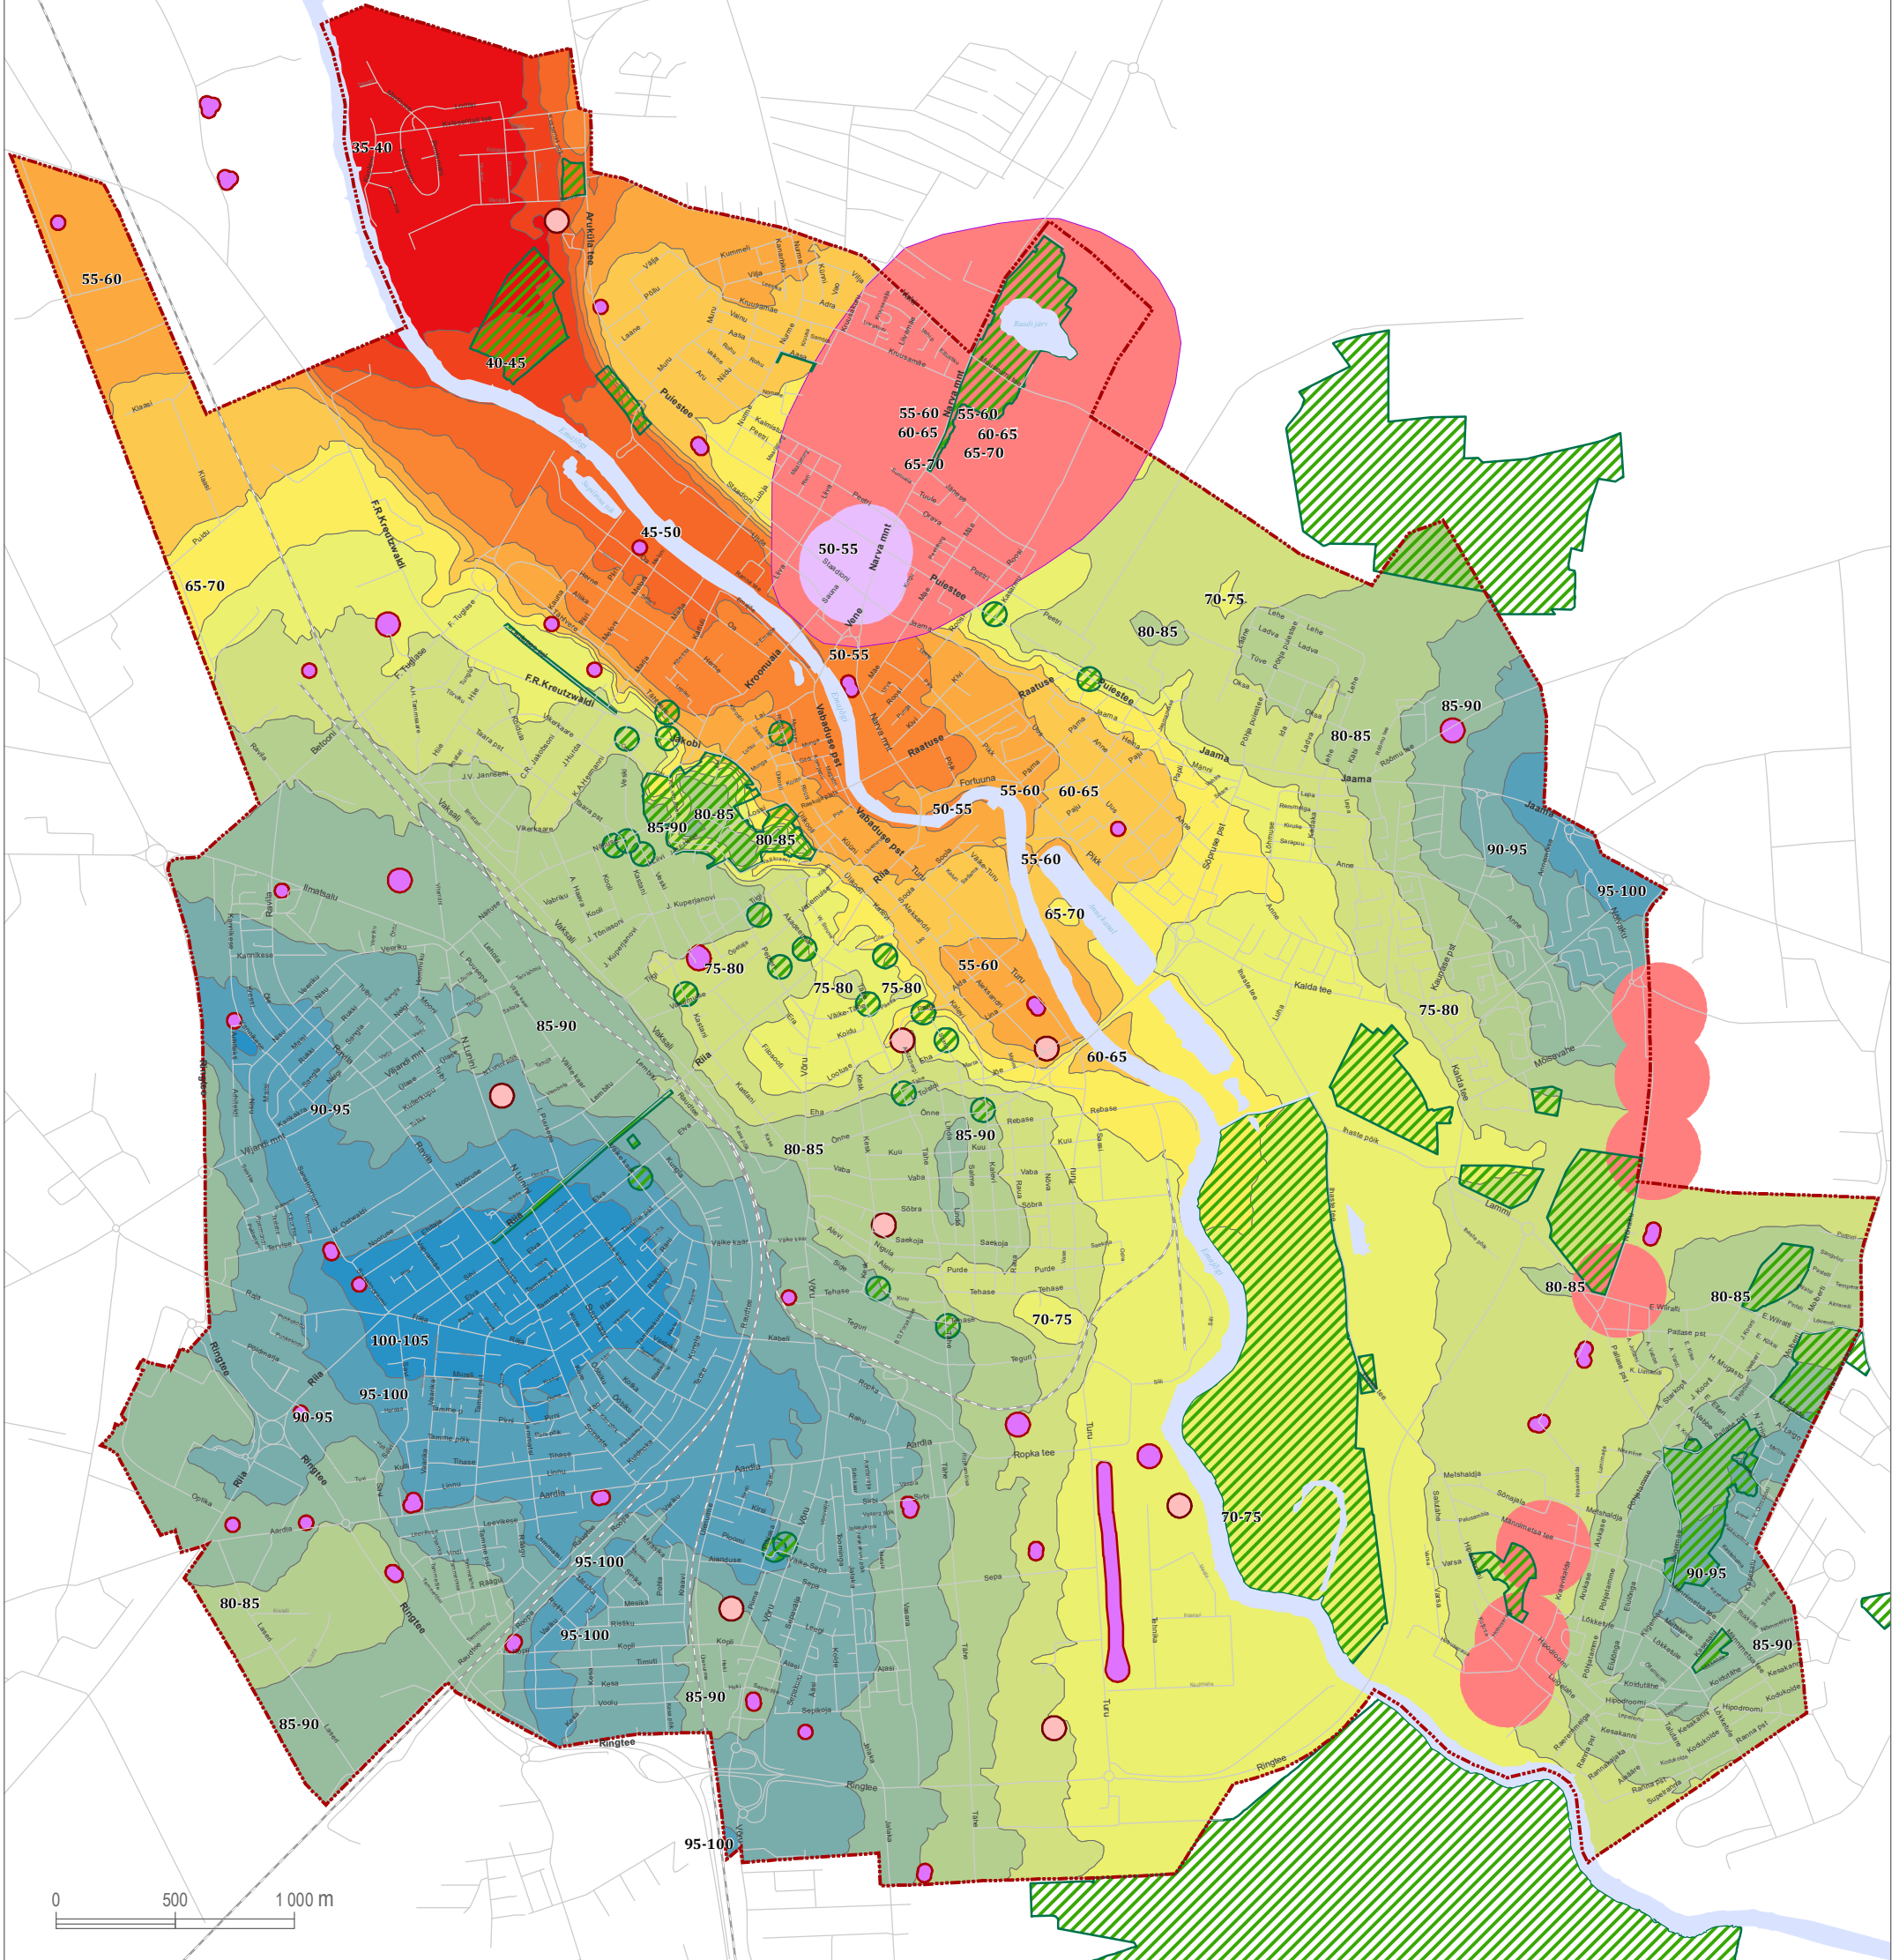

Leppemärgid

- - - - linnapiir
- Looduskaitsealadest tulenevalt kooskõlastusnõudega alad
- Kesk Devoni kaitsmata veekihi 200 m ohutusala
- Meltsiveski veehaarde kaitseks arvatud III sihtkaitsevöönd
- Täpsustamist vajavate puurkaevude 50 m sanitaarkaitseala
- 30-50 m sanitaarkaitseala kõikide kihtide kaevudele

Soojuspuuraukude lubatavad sügavused maapinnast

	35-40 m		60-65 m		85-90 m
	40-45 m		65-70 m		90-95 m
	45-50 m		70-75 m		95-100 m
	50-55 m		75-80 m		100-105 m
	55-60 m		80-85 m		

TARTU LINNA ÜLDPLANEERING			
	Pealkiri: Maasoojuse kasutamine		
	Koostaja: Tartu Linnavalitsus LPMKO	Kuupäev: 22.02.2017	Joonise nr.: 15
		Mõõtkava: 1:28 000	