


2. k.

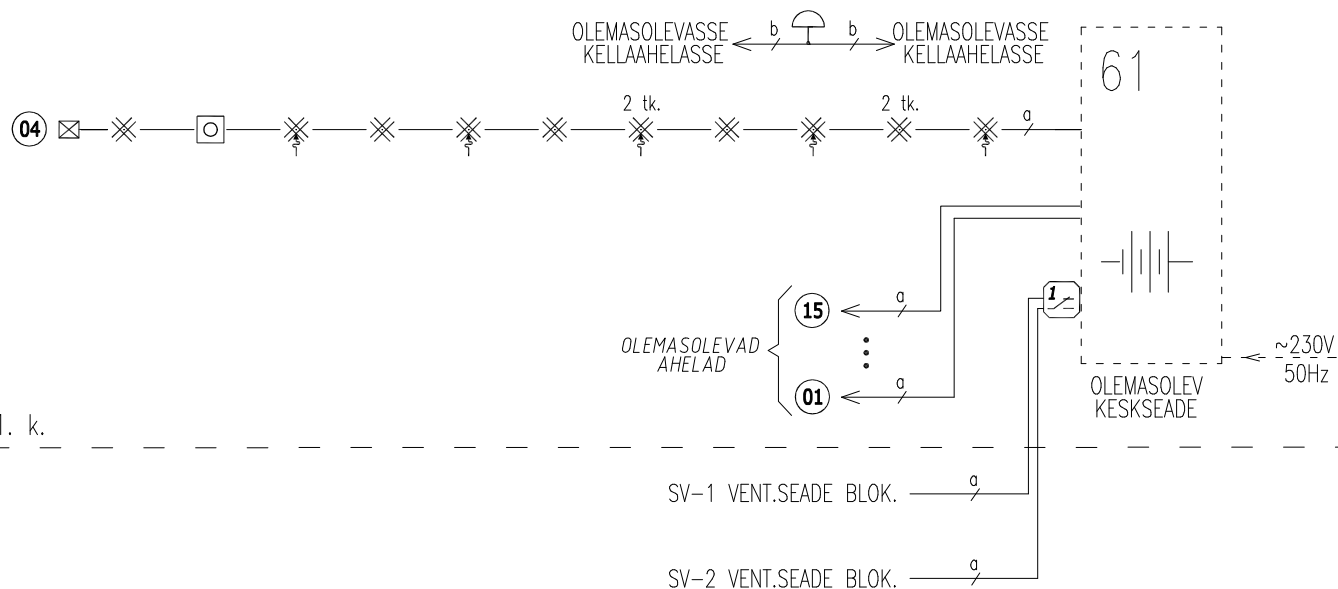

1. k.

Kelder

KASUTATUD TINGMÄRGID

- optiline suitsuandur
- DM temperatuuriandur
- teatenupp
- alarmkell
- ahela lõpuseade
- avastamispiirkonna number
- juhtreele

KAABLITE TÄHISTUS

- a - kaabel 2x0.8 +S
- b - tulekindel kaabel 2x1.0 mm² +S



OÜ SEELION
Külitse, Ülenurme vald, Tartumaa
Tel. 56500032
Tegevusluba: PA-661-TU
MTR registreeringu nr. FPR000003
EEP000392

OBJEKT

LASTEAED MÕMMIK KÖÖGI REK.

Mõisavahe 32, Tartu

JOONIS

Tulekahjusignalisatsiooni struktuurskeem

MASTAAP

TELLUA

VALDKOND

Tulekahjusignalisatsioon

ALUS

EHITUSJÄRK

Rekonstrueerimine

STAADIUM

Põhiprojekt

PROJ.

Jan Suuvere

ALLKIRI

TÖÖ NR

1603

JOONISE NR

2

FAIL

1603_ATSstr.dwg

KONTR.

ALLKIRI

KUUPÄEV

14.04.2016

MUUDATUS

00