


SÕLM 301SV, 302SV

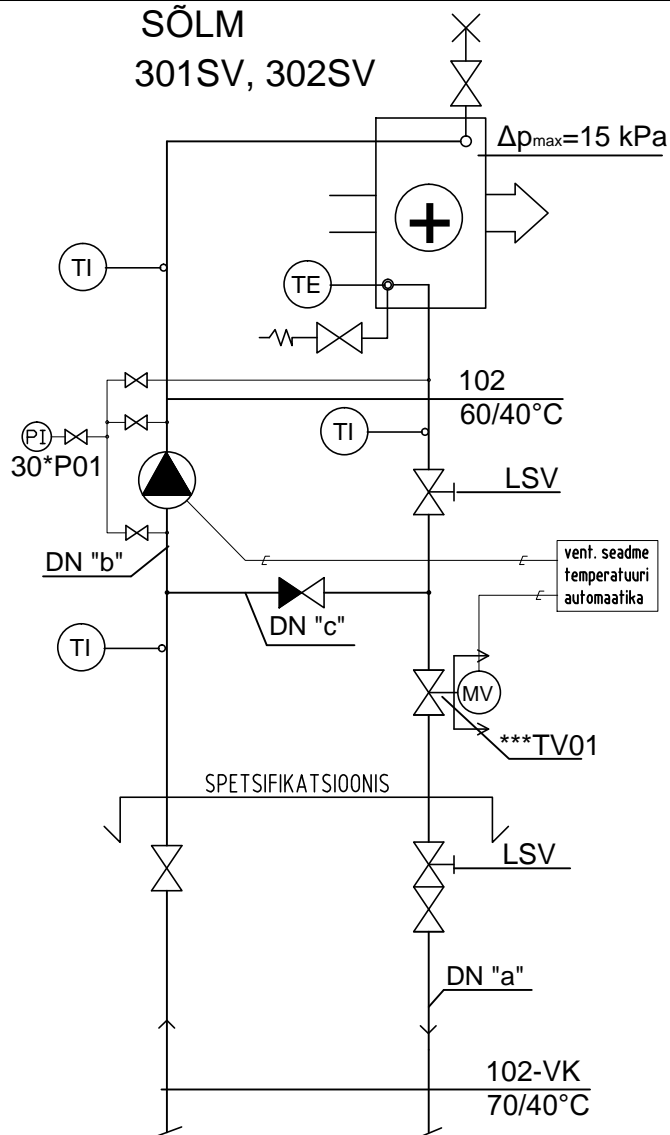

MÄRKUSED:

TORUSTIK ISOLEERIDA VASTAVALT RYL-2002: Ab-**.

SEADMETE VALIK

NR.RUUM	SÜSTEEM	TÄHIS SEADMES	VÕIMSUS _s	DN "a"	DN "b"	DN "c"	2-tee ventiil					Pump, P=15kPa	
							tähis	q=...l/s	Dn	Kv	dP, kPa	tähis	q=...l/s
2012	102-VK	301SV	10	20	20	20	301TV01	0,08	15	1	8	301P01	0,12
1066	102-VK	302SV	5	15	15	15	302TV01	0,04	15	0,4	13	302P01	0,06

Muudatus	Arv	Muudatuse kirjeldus								Proj.	Kuupäev		

OBJEKTI NIMI

**TARTU VEERIKU KOOLI SPORDISAALI REKNSTRUEERIMINE
VEERIKU TN. 41, TARTU**

PROJEKTEERIJAFIRMA



OÜ PAKRUM
Reg.nr. EK-101347530001
Sõbra 54, 50107 Tartu
Tel. +372 7 312 451
Fax. +372 7 312 450
e-mail: pakrum@pakrum.ee

JOONISE NIMETUS

**VENTILATSIOONI SOOJAVARUSTUS
PÕHIMÕTTELINE SKEEM**

MÕÖTKAVA
1:100

KUUPÄEV
05.04.2016

JUHATAJA	PROJEKTEERIS	PROJEKTI STAADIUM	TÖÖ NR.	JOONISE NR.
A. VEISMAN	M. PALK	PP	003-16	K-901