

tähis

SS-3

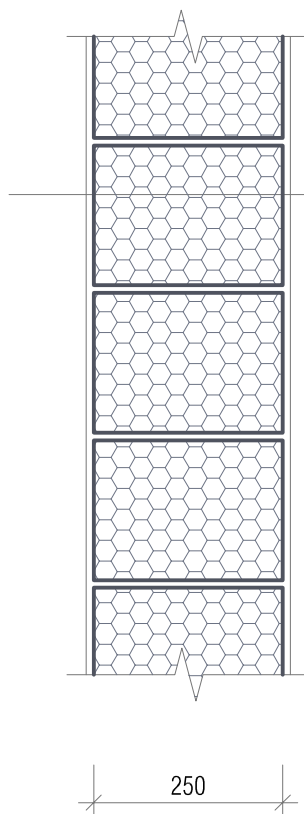
õhumüra isolatsiooni indeks

 $R'_{w}=52\text{dB}$ 

tulepüsivus

EI240

määratud seintele, mis moodustavad tuletõkkeseptsiooni piiri

2x vesialuseline värv, pestav, poolmatt:  
värvitoon - vt. joonised A\_3

kruntvärv

2x lauspahteldus, tsementsideaineline pahtel

lubisementskrohv 10mm

Fibo-plokk 250mm 3 MPa (avatäidete kinni ladumine)

lubisementskrohv 10mm

2x lauspahteldus, tsementsideaineline pahtel

kruntvärv

2x vesialuseline värv, pestav, poolmatt:  
värvitoon - vt. joonised A\_3

AVATÄITEST ÜLESPÖÖLE: SEINATÜÜP SS-1

- käesolev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupäevaga joonised
- kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga
- kõik mõõdud kontrollida ehitusel
- joonist vaadata koos arhitektuurse osa joonistega A\_1
- joonist vaadata koos konstruktiivse osa vastava joonisega

muut. arv muudatuse kirjeldus

kuupäev

allkiri



joonis

SISESEIN SS-3

töö nr

02/2016

objekt

TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP

staadium

PP

aadress

TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU

kuupäev

04.03.2016

tellija

LV LINNAVARADE OSAKOND

fail

Tamme\_PP A.4

projekti juht

ALAR PEEDO

mõõtkava

1:10

arhitekt

JELENA BELJAJEVA

joonise nr

A\_3.13

EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001  
Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170  
info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee

muut