



määratud seintele, mis moodustavad tuletõkkeseksiooni piiri

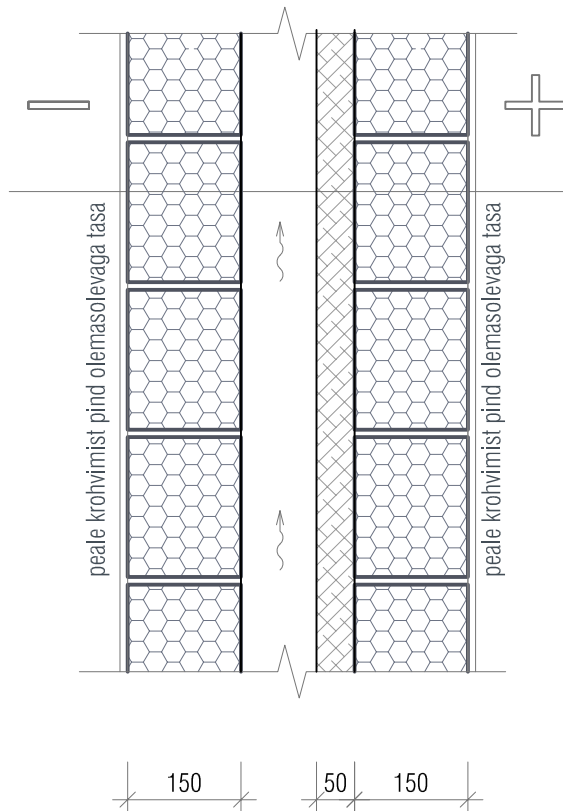

- | |
|--|
| 2x vesialuseline värv, pestav, poolmatt:
värvitoon - vt. joonised A_5 |
| kruntvärv |
| 2x lauspahteldus, tsementsideaineline pahtel |
| lubitsementkrohv 10mm |
| Fibo-plokk 150mm 5MPa |
| õhkahe |
| mineraalvill 50mm |
| Fibo-plokk 150mm 5MPa |
| lubitsementkrohv 10mm |
| 2x lauspahteldus, tsementsideaineline pahtel |
| kruntvärv |
| 2x vesialuseline värv, pestav, poolmatt:
värvitoon - vt. joonised A_5 |

- käesolev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupäevaga joonised
- kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga
- kõik mõõdud kontrollida ehitusel
- avatäide pealsed osad - jooksva seinatüübiga analoogsed
- joonist vaadata koos arhitektuurse osa joonistega A_1
- joonist vaadata koos konstruktiivse osa vastava joonisega

muut.	arv	muudatuse kirjeldus	kuupäev	allkiri
				
		joonis	SISESEIN SS-7	töö nr 02/2016
		objekt	TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP	staadium PP
		aadress	TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU	kuupäev 04.03.2016
		tellijä	LV LINNABARADE OSAKOND	fail Tamme_PP A.4
		projekti juht	ALAR PEEDO	mõõtkava 1:10
		arhitekt	JELENA BELJAJEVA	joonise nr A_3.19
EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001 Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170 info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee				muut