

tähis


SS-11

õhumära isolatsiooni indeks

 $R'_{w}=54\text{dB}$

tulepüsivus

nõue puudub

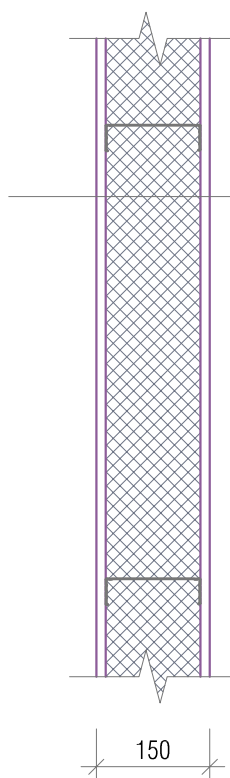

2x vesialuseline värv, pestav, poolmatt:
värvitoon - vt. joonised A_5

kruntvärv

2x lauspahteldus

Fermacell kipskiudplaat GB 12.5mm

mineraalvill 100mm,
teraskarkass 125mm, samm 600mm;
seinale kinnituvate elementide taha
näha ette lisakarkassi paigaldus

Fermacell kipskiudplaat GB 12.5mm

2x lauspahteldus

kruntvärv

2x vesialuseline värv, pestav, poolmatt:
värvitoon - vt. joonised A_5

- käesolev joonis tühistab kõik sama numbriga varasema kuupäevaga joonised
- kõik muudatused tuleb kooskõlastada arhitektiga
- kõik mõõdud kontrollida ehitusel
- avatäidete pealsed osad - jooksva seinatüübiga analoogsed
- joonist vaadata koos arhitektuurse osa joonistega A_1
- joonist vaadata koos konstruktiivse osa vastava joonisega

muut.	arv	muudatuse kirjeldus
-------	-----	---------------------

kuupäev	allkiri
---------	---------



EP10385231-0001 Kvaliteedi juhtimissüsteem ISO 9001
Sõbra 54 Tartu 50106 Eesti tel 733 3170
info@rtgprojekt.ee www.rtgprojekt.ee

joonis	SISESEIN SS-11
objekt	TARTU TAMME KOOLI REKONSTRUEERIMISE II ETAPP
aadress	TAMME PUIESTEE 24A, TAMMELINN, TARTU
tellijä	LV LINNAVARADE OSAKOND
projekti juht	ALAR PEEDO
arhitekt	JELENA BELJAJEVA

töö nr	02/2016
staadium	PP
kuupäev	04.03.2016
fail	Tamme_PP A.4
mõõtkava	1:10
joonise nr	A_3.24
muut	