



VEFEMÖÖDUSÖLM

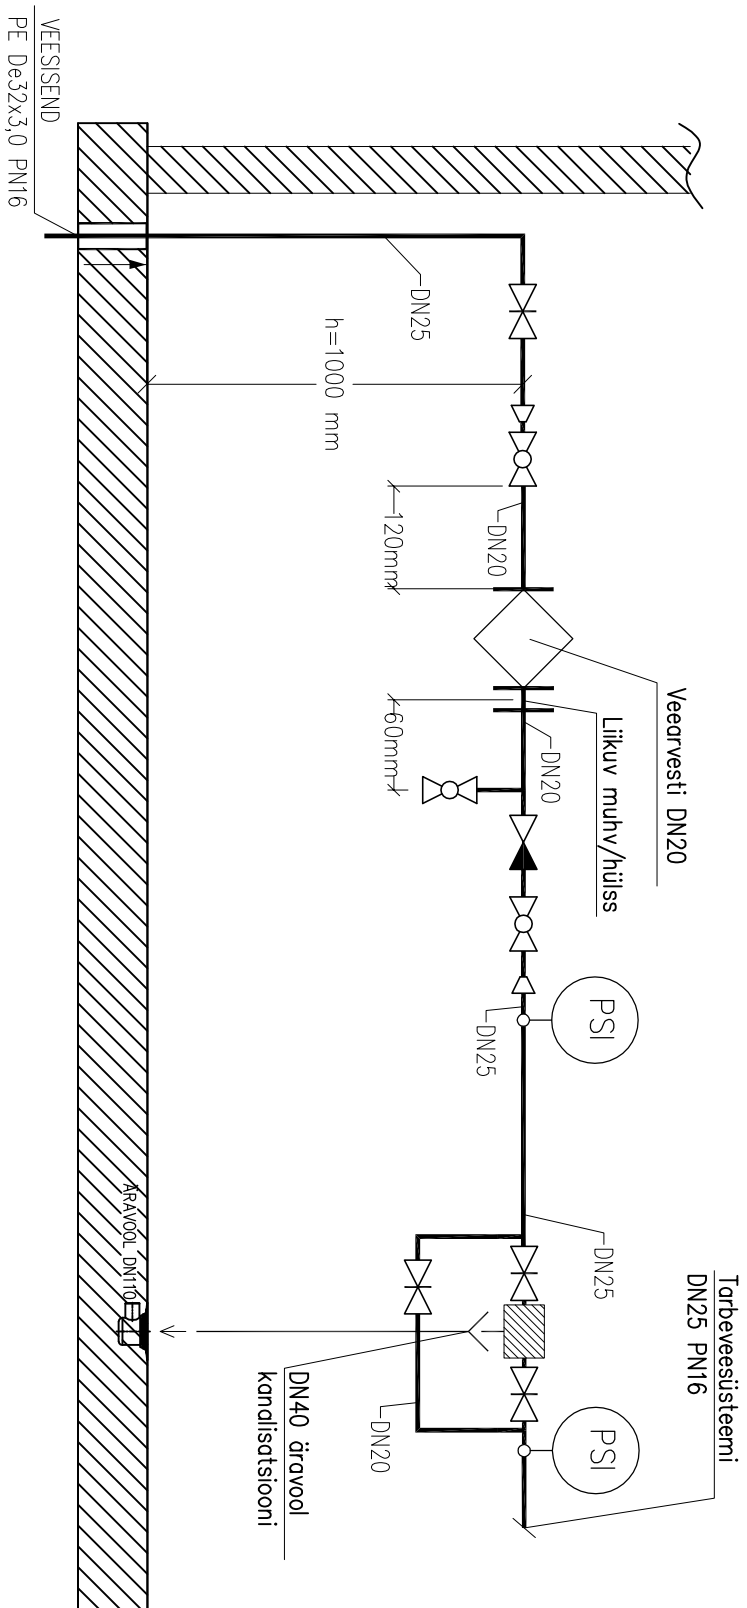


TINGMÄRGID:

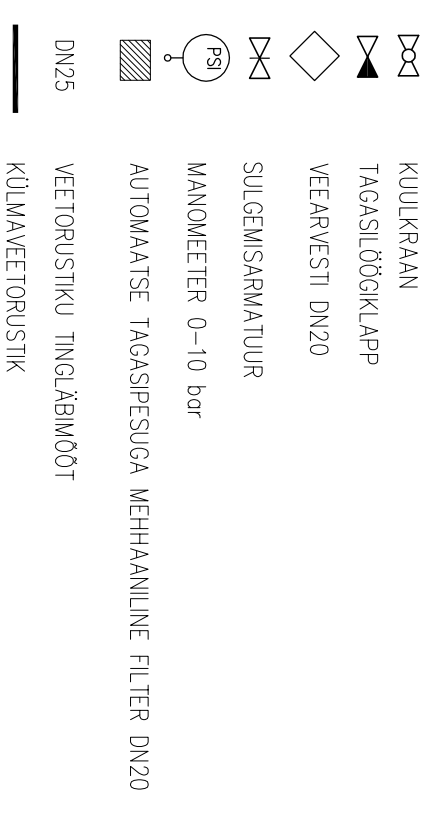

- MÄRKUSED:
1. Veemöödusõlm on ette nähtud paigaldada hoone välisseina toga olevasse tehnilisse ruumi.
 2. Veemöödusõlm paigaldada põrandast 1,00 m kõrgusele.
 3. Veemööti ja kinnitada äärikute vahele koos liikuva muhv/hüisiga ja mõõтури tugiraam maandada.
 4. Veemööti jate paigaldamisel on ette nähtud 5xDN ja taha 3xDN pikusega sirge torulõik.
 5. Veemöödusõlme torustik ehitada roostevabaterasest AISI304 kuni mehhaanilise filtrini, edasi komposiitloru nt. Unipipe.
 6. Veemöödusõlme paigaldamisel jälgida AS Tortu Veevärk tehnilised nõuded.

	Esialgne			
Nr.	Muudatus	Muut'ja	Kontrollis	Kuup'ev

 <p> Novarc Group AS Reg. kood 10226774 Mustamäe tee 46 10621 Tallinn novarc@novarc.ee </p>	
<p>Projekteerija: JÜLLA SOBOLJEVA</p>	
<p>Objekt: Tartu Bifestop</p>	
<p>25.04.2016</p>	
<p>Ala: 1283</p>	
<p>Ringtee 60a, Tartu linn</p>	
<p>Veemõõdukuse põhimõttealine skeem</p>	
<p>Projekt: 1283</p>	
<p>Stadium: EELPROJEKT</p>	
<p>Dokument: VK2-001</p>	
<p>Vers: 1</p>	